



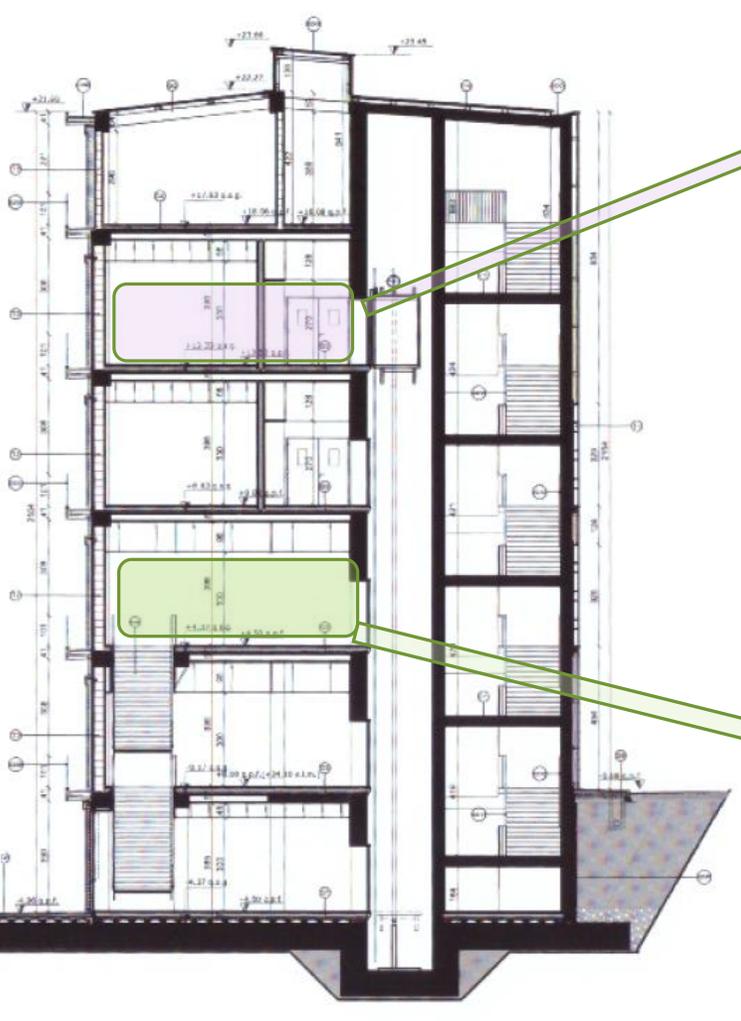

# MO51

Allarme evacuazione ed  
identificazione del locale

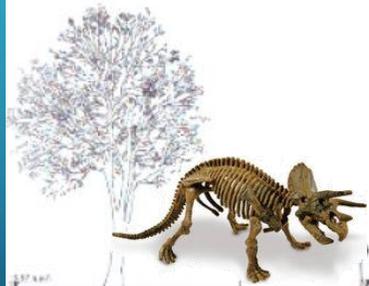


- Ogni laboratorio è dotato di rilevatore di fumi, sensore ed allarme gas (se presente metano), sensore da sotto-ossigenazione (se presente linea di un gas compresso)




- La cassetta di primo soccorso è in portineria al piano 1
  - è sempre accessibile
  - Dopo l'uso comunicare all'ALP il materiale utilizzato per il ripristino

# TERZO PIANO

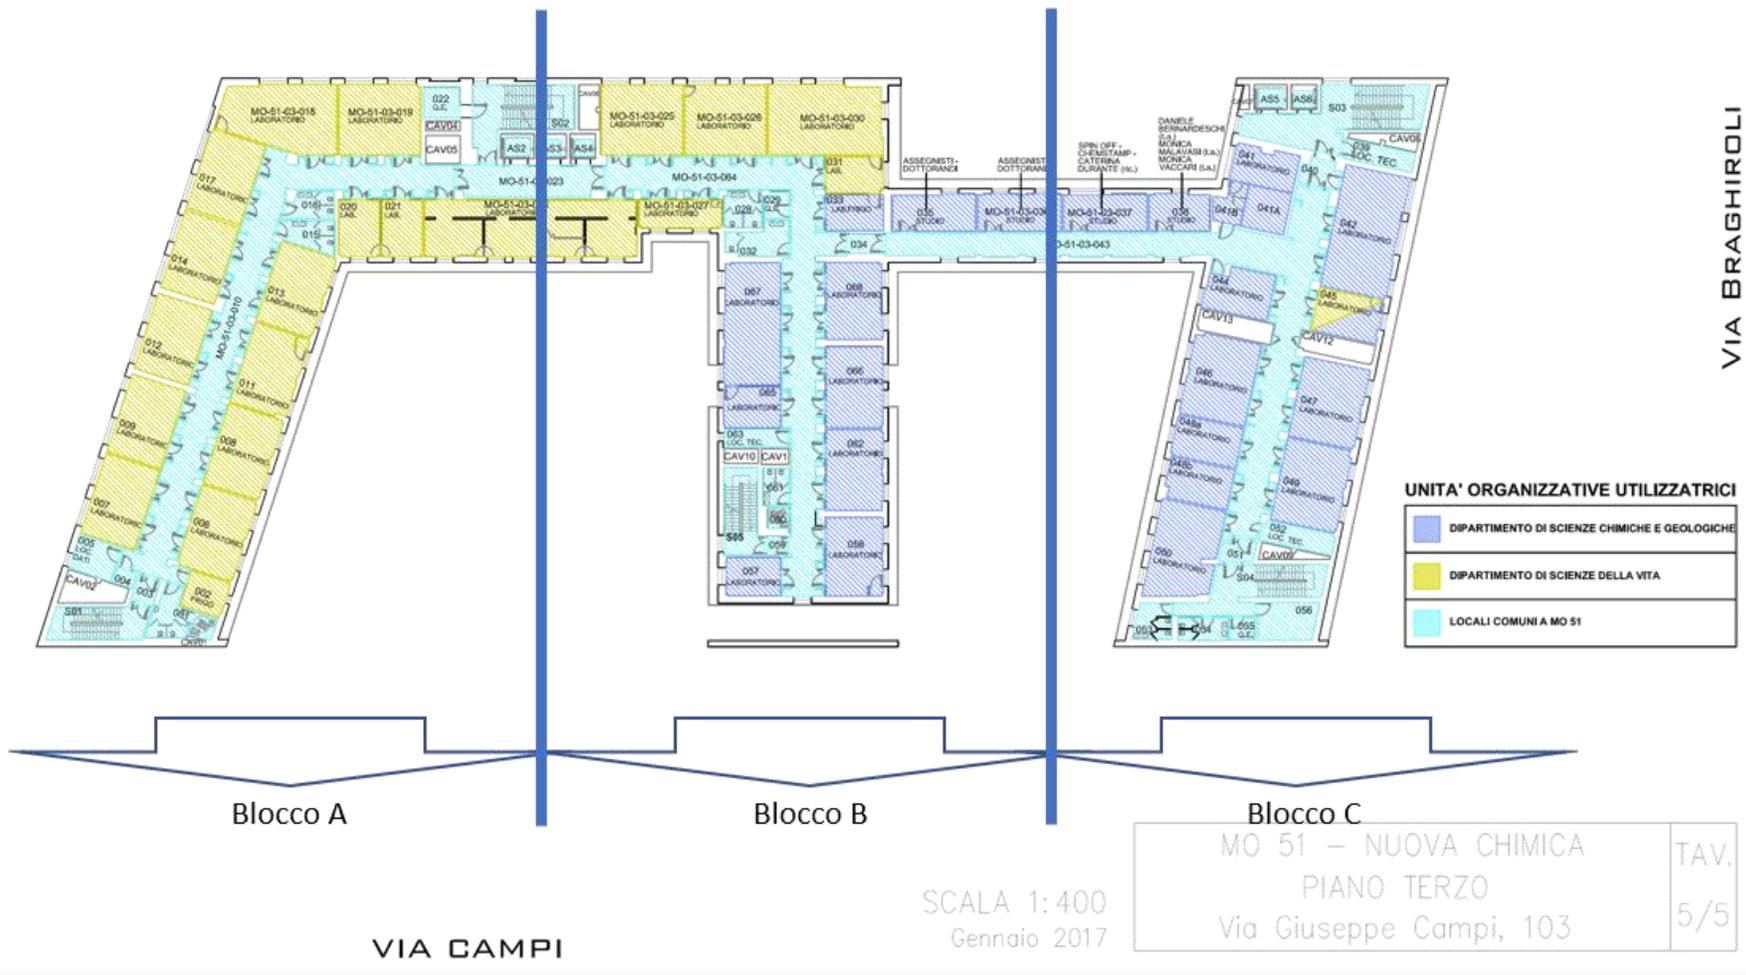


Alla postazione computer del centralino seguire le istruzioni per accedere (vedi istruzioni in loco).

Il computer è sempre acceso, ma in caso non lo fosse usare l'utente MO51, la password è sempre e ovunque centralino

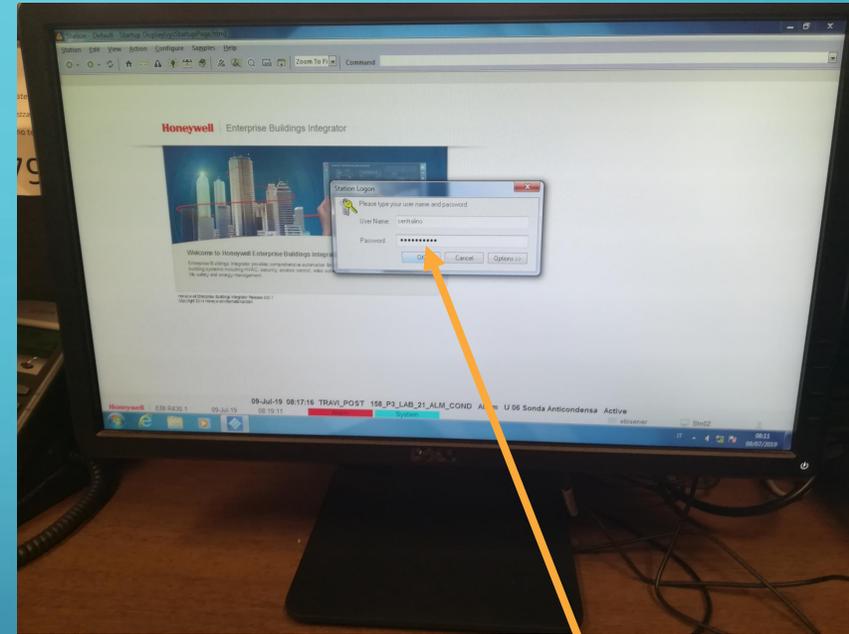

centralino

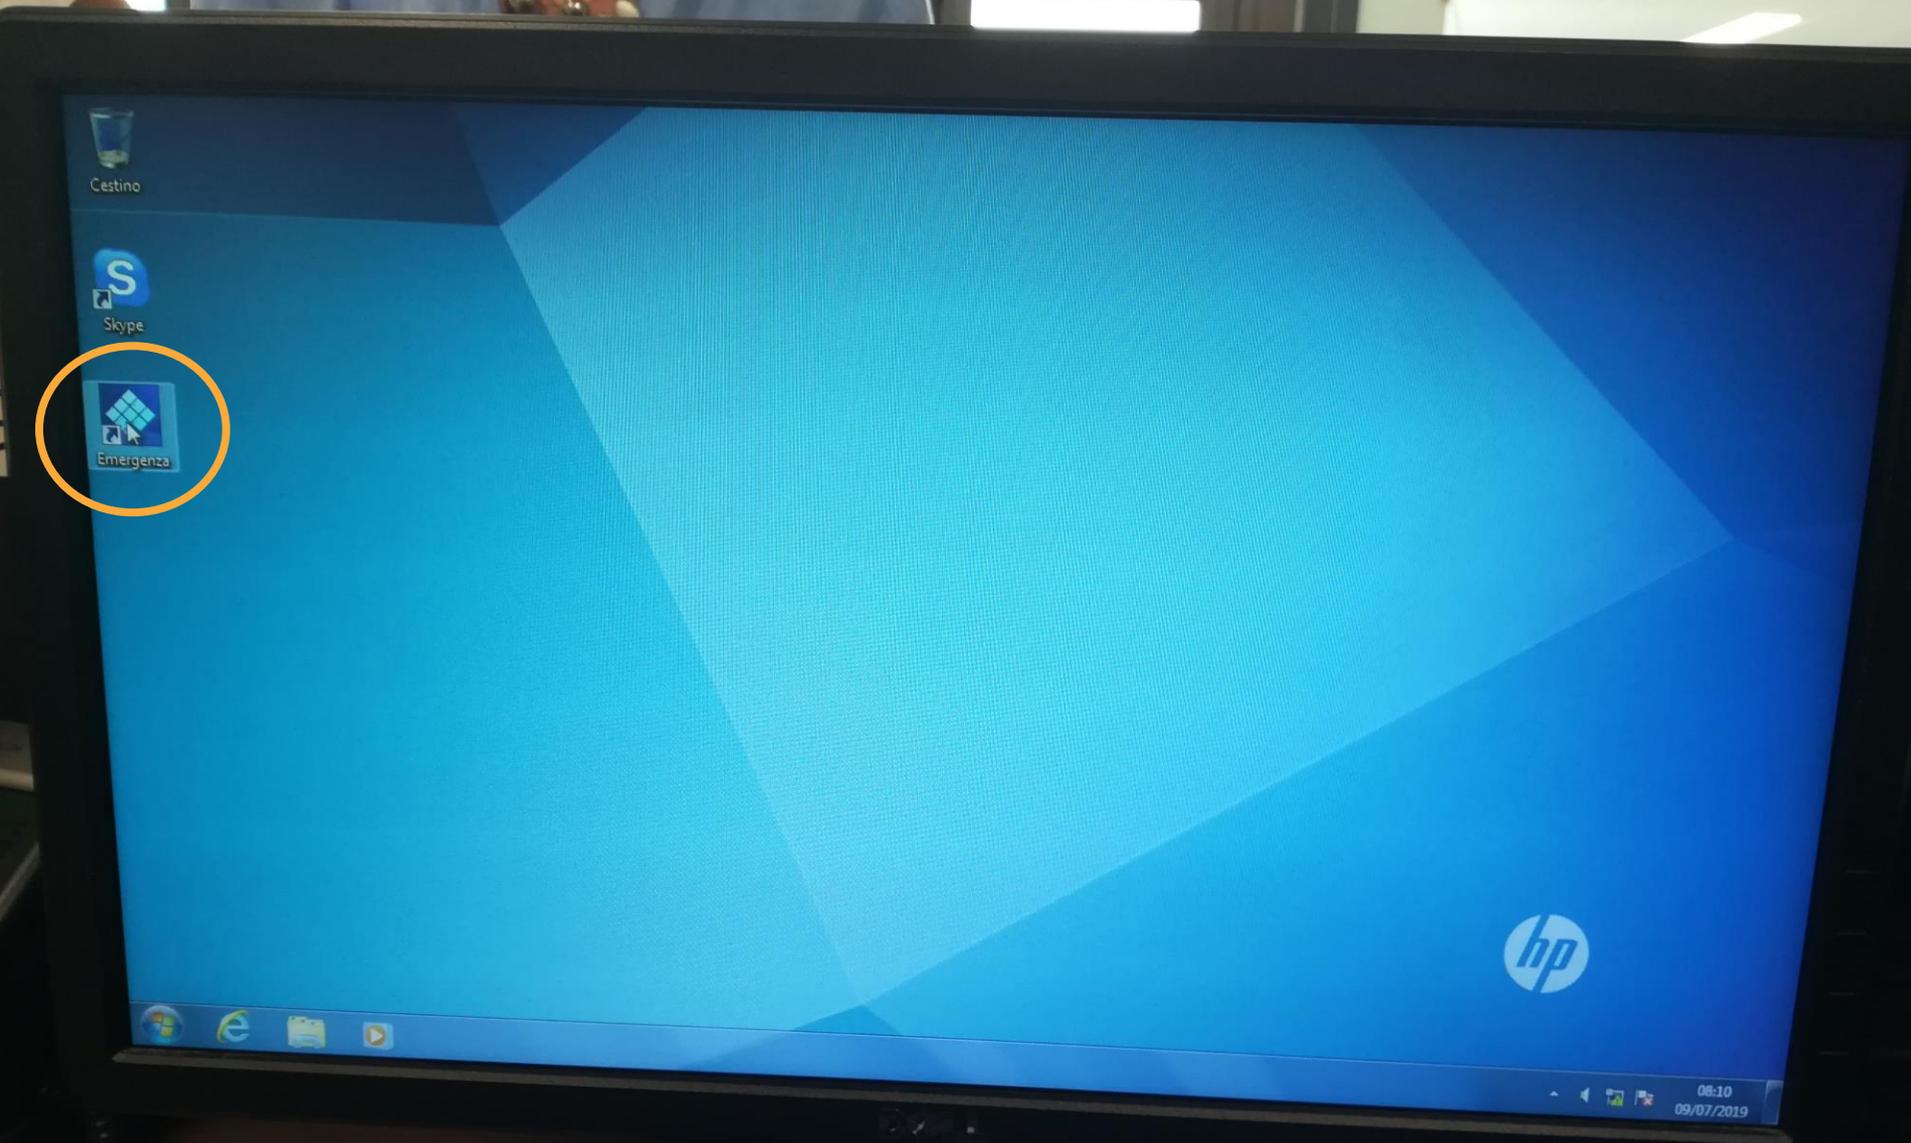


Cestino

Skype


Emergenza



08:10  
09/07/2019

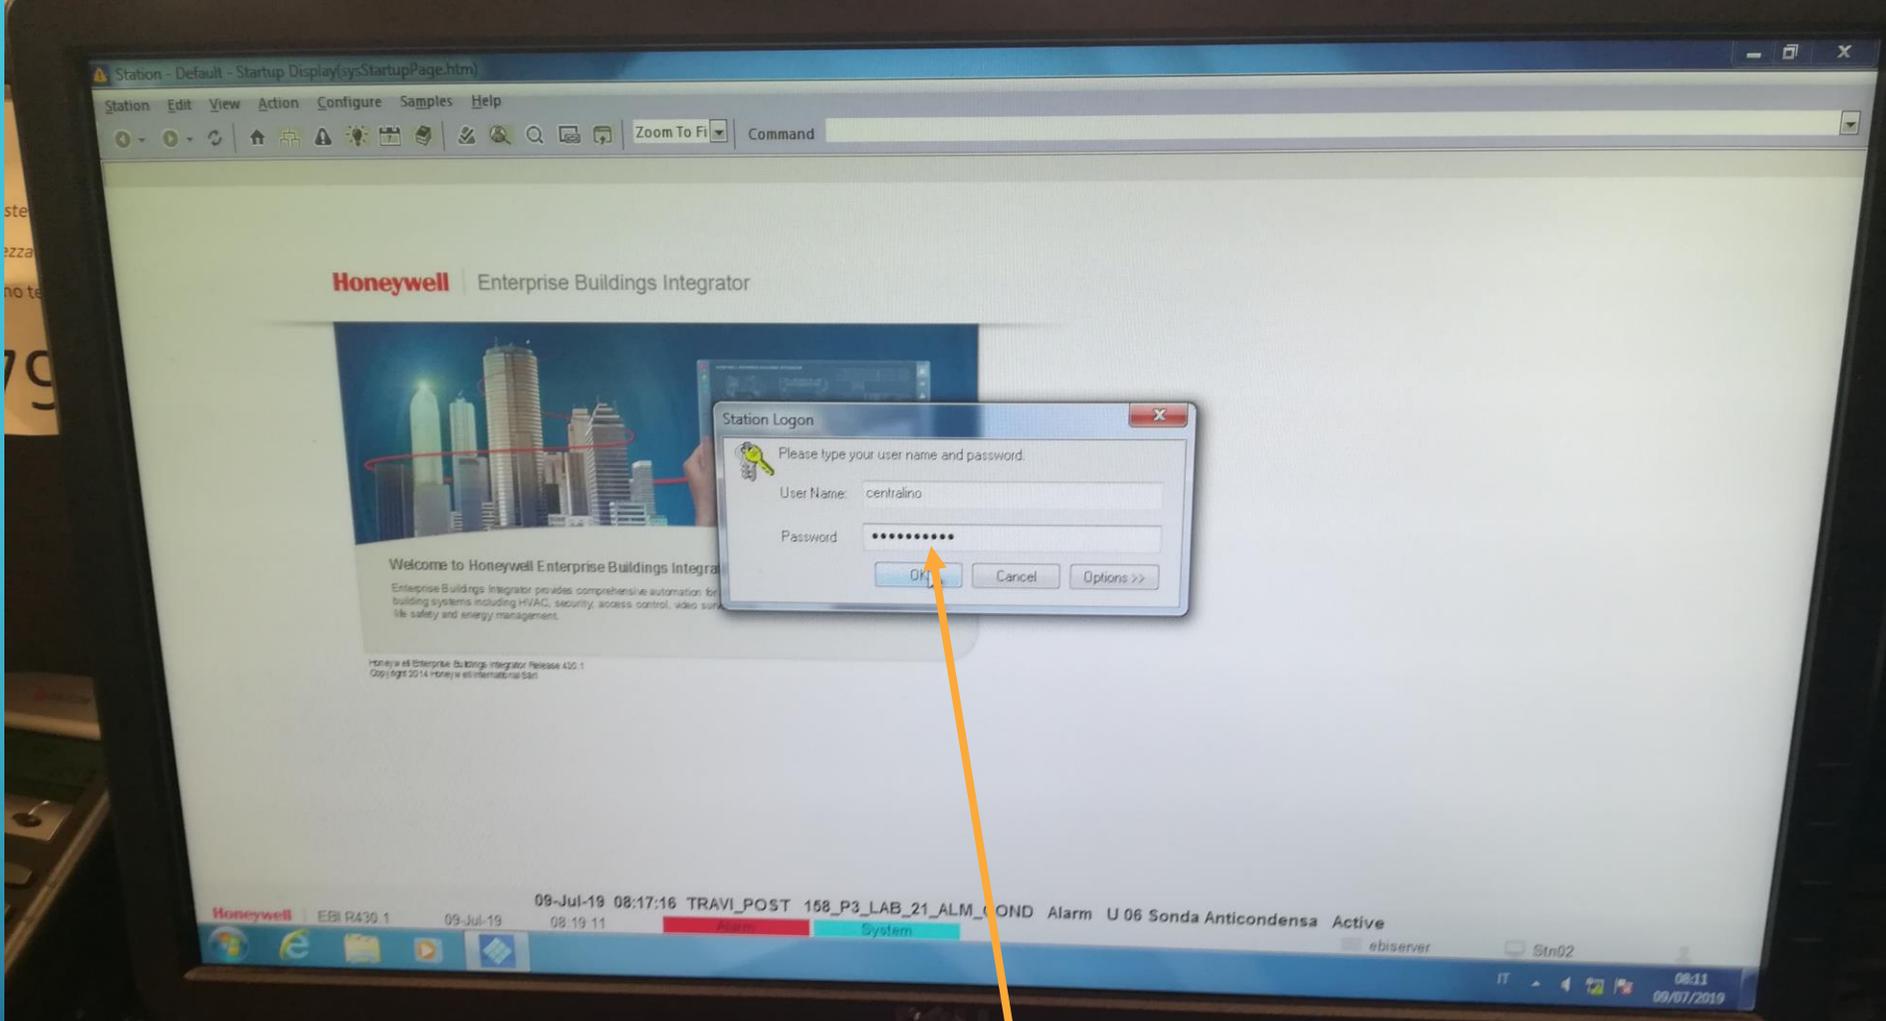


centralino

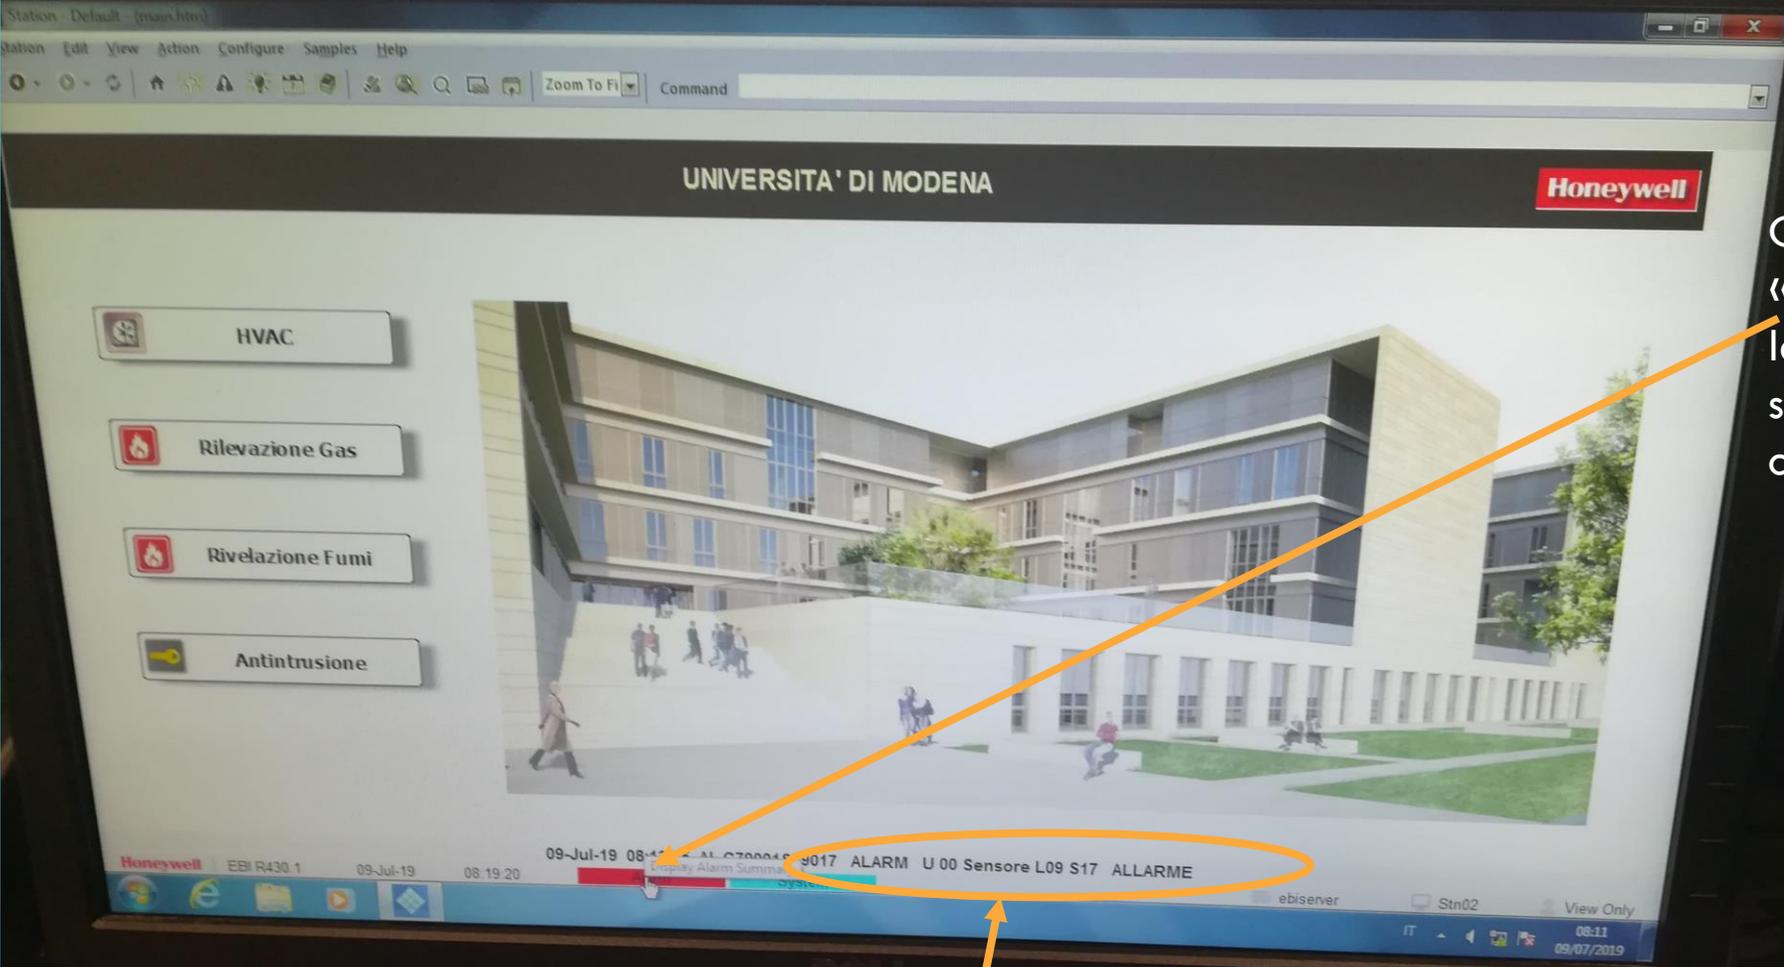

Cercare la scritta «Alarm» che lampeggia su sfondo rosso e cliccare

Indicazione del sensore in allarme (può essere utile ricordarlo, ma non essenziale)

All'apertura dell'elenco degli allarmi scendere nella sequenza degli allarmi attivi (punto esclamativo in campo rosso pieno che lampeggia)

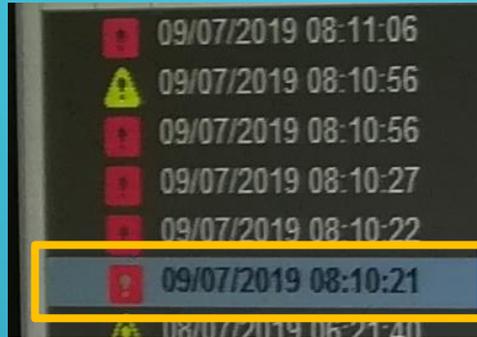

Fino a trovare il primo (in ordine di tempo, quindi in fondo all'elenco) ALLARME dovuto all'attivazione del Sensore

09/07/2019 08:11:06	C79001002031	ALARM	U 00	Modulo L02 M04 STF	Fault	1
09/07/2019 08:10:56	L02M01IN01_FAULT	ALARM	H 00	L02M01IN01 Pulsante	Alarm3	1
09/07/2019 08:10:56	L02M01IN01_ALM3	ALARM	U 00	L02M01IN01 Pulsante	Alarm3	1
09/07/2019 08:10:27	C79001009004	ALARM	U 00	Modulo L09 M04 STF	ACTIVE	1
09/07/2019 08:10:22	C79C01	ALARM	U 00	Centrale 01 (C)	ALLARME	10
09/07/2019 08:10:21	C79001S09015	ALARM	U 00	Sensore L09 S15	ALLARME	1
08/07/2019 06:21:40	CEN GAS OVERRANGE	ALARM	H 00	Guasto OverRange Centrale GAS	Fault	1

Station - Default - Alarm Summary (AlarmSummary.html)

Station Edit View Action Configure Samples Help

EBISERVER:C79001S09015.PV = ALLARME (Sensore L09 S15)

Alarms

Clear All Filters Reset View

Location	View: (all alarms) *	Date & Time	Source	Condition	Operator	Action	Priority	Description	Value	Units	Card Num...	Count
		09/07/2019 08:11:06	C79001O02031	ALARM			U 00	Modulo L02 M31 POA	ACTIVE			1
		09/07/2019 08:10:56	L02M01IN01_FAULT	ALARM			H 00	L02M01IN01 Pulsante	Fault			1
		09/07/2019 08:10:56	L02M01IN01_ALM3	ALARM			U 00	L02M01IN01 Pulsante	Alarm3			1
		09/07/2019 08:10:27	C79001O09004	ALARM			U 00	Modulo L09 M04 STF	ACTIVE			1
		09/07/2019 08:10:22	C79C01	ALARM			U 00	Centrale 01 (C)	ALLARME			10
		09/07/2019 08:10:21	C79001S09015	ALARM			U 00	Sensore L09 S15	ALLARME			1
		08/07/2019 06:21:40	CEN_GAS_OVERRANGE	ALARM			H 00	Guasto OverRange Centrale GAS	Fault			1794
		07/07/2019 15:50:09	L03M13IN01_FAULT	ALARM			H 00	L03M13IN01 Pulsante	Fault			1
		04/07/2019 16:24:48	C79001I01076	ALARM			U 00	Modulo L01 M76 UDS3-4 Guasto	ALLARME			1
		04/07/2019 16:22:30	C79001I01076	ALARM			H 00	Modulo L01 M76 UDS3-4 Guasto	GUASTO			1
		04/07/2019 16:07:42	C79001I01073	ALARM			H 00	Modulo L01 M73 UDS3-3 Guasto	GUASTO			1
		04/07/2019 15:47:53	C79001I01070	ALARM			U 00	Modulo L01 M70 UDS3-2 Guasto	ALLARME			1
		04/07/2019 15:40:49	C79001I01070	ALARM			H 00	Modulo L01 M70 UDS3-2 Guasto	GUASTO			1
		28/06/2019 19:14:00	C79001O16031	ALARM			H 00	Modulo L16 M31 PTF	GUASTO			1
		28/06/2019 19:13:26	C79001I15055	ALARM			H 00	Modulo L15 M55 RP1R Guasto Gen.	DISABIL			1
		27/06/2019 19:42:47	C79001I16038	ALARM			H 00	Modulo L16 M38 Stato UTA2	GUASTO			1
		27/06/2019 17:38:10	C79001O16024	ALARM			H 00	Modulo L16 M24 STF	GUASTO			1
		27/06/2019 06:52:26	C79001I08024	ALARM			H 00	Modulo L08 M24 STF	GUASTO			2
		26/06/2019 08:55:27	C79001I01026	ALARM			H 00	Modulo L01 M26 Alimentatore	GUASTO			1
		25/06/2019 22:38:10	C79001I16023	ALARM			H 00	Modulo L16 M23 StatoSTF UTA12BIS	GUASTO			1

Unacknowledged alarms: 178  
Acknowledged alarms: 68

Honeywell EBIS R430.1 09-Jul-19 08:16:22 09-Jul-19 08:13:45 Al C79001S09017 ALARM U 00 Sensore L09 S17 ALLARME

ebiserver Stn02 View Only

Selezionare e cliccare con il tasto destro

Data e ora

sensore

allarme

Station: Default Alarm Summary (AlarmSummary.htm)

Station Edit View Action Configure Samples Help

Zoom To Fit Command

EBISERVER:C79001S09015.PV - ALLARME (Sensore L09 S15)

Alarms

Location View: (all alarms) Clear All Filters Reset View

Date & Time	Source	Condition	Operator	Action	Priority	Description	Value	Units	Card Num...	Count
09/07/2019 08:11:06	C79001O02031	ALARM			U 00	Modulo L02 M31 POA	ACTIVE			1
09/07/2019 08:10:56	L02M01IN01_FAULT	ALARM			H 00	L02M01IN01 Pulsante	Fault			1
09/07/2019 08:10:56	L02M01IN01_ALM3	ALARM			U 00	L02M01IN01 Pulsante	Alarm3			1
09/07/2019 08:10:27	C79001O09004	ALARM			U 00	Modulo L09 M04 STF	ACTIVE			1
09/07/2019 08:10:22	C79C01	ALARM			U 00	Centrale 01 (C)	ALLARME			10
09/07/2019 08:10:21	C79001S09015	ALARM			U 00	Sensore L09 S15	ALLARME			1
08/07/2019 06:21:40	CEN_GAS_OVERRANGE	ALARM			H 00	Guasto OverRange Centrale GAS				1
07/07/2019 15:50:09	L03M13IN01_FAULT	ALARM			H 00	L03M13IN01 Pulsante				1
04/07/2019 16:24:48	C79001I01076	ALARM			U 00	Modulo L01 M76 UDS3-4 Guasto				1
04/07/2019 16:22:30	C79001I01076	ALARM			H 00	Modulo L01 M76 UDS3-4 Guasto				1
04/07/2019 16:07:42	C79001I01073	ALARM			H 00	Modulo L01 M73 UDS3-3 Guasto				1
04/07/2019 15:47:53	C79001I01070	ALARM			U 00	Modulo L01 M73 UDS3-3 Guasto				1
04/07/2019 15:40:49	C79001I01070	ALARM			H 00	Modulo L01 M70 UDS3-2 Guasto				1
28/06/2019 19:14:00	C79001O16031	ALARM			H 00	Modulo L01 M70 UDS3-2 Guasto				1
28/06/2019 19:13:26	C79001I15055	ALARM			H 00	Modulo L16 M31 PTF	GUASTO			1
27/06/2019 19:42:47	C79001I16038	ALARM			L 00	Modulo L15 M55 RP1R Guasto Gen.	GUASTO			1
27/06/2019 17:38:10	C79001O16024	ALARM			H 00	Modulo L16 M38 Stato UTA2	DISABIL			1
27/06/2019 06:52:26	C79001I08024	ALARM			H 00	Modulo L16 M24 STF	GUASTO			1
26/06/2019 08:55:27	C79001I01026	ALARM			H 00	Modulo L08 M24 STF	GUASTO			2
25/06/2019 22:38:10	C79001I16023	ALARM			H 00	Modulo L01 M26 Alimentatore	GUASTO			1
					H 00	Modulo L16 M23 StatoSTF UTA12BIS	GUASTO			1

Unacknowledged alarms: 178  
Acknowledged alarms: 68

Honeywell | EBI R430.1 | 09-Jul-19 | 08:13:45 | Alarm | C79001S09017 | ALLARME | U 00 | Sensore L09 S17 | ALLARME | System


ebiserver | Stn02 | View On

- Acknowledge Alarm
- Detail Display
- Associated Display
- Navigate to the associated display...

Cliccare su «Associated Display»



SENSORI





Targhe ottico/acustiche

Identificazione:

TIPO: rivelatore fumi

POSIZIONE: P1 (piano 1) Blocco A

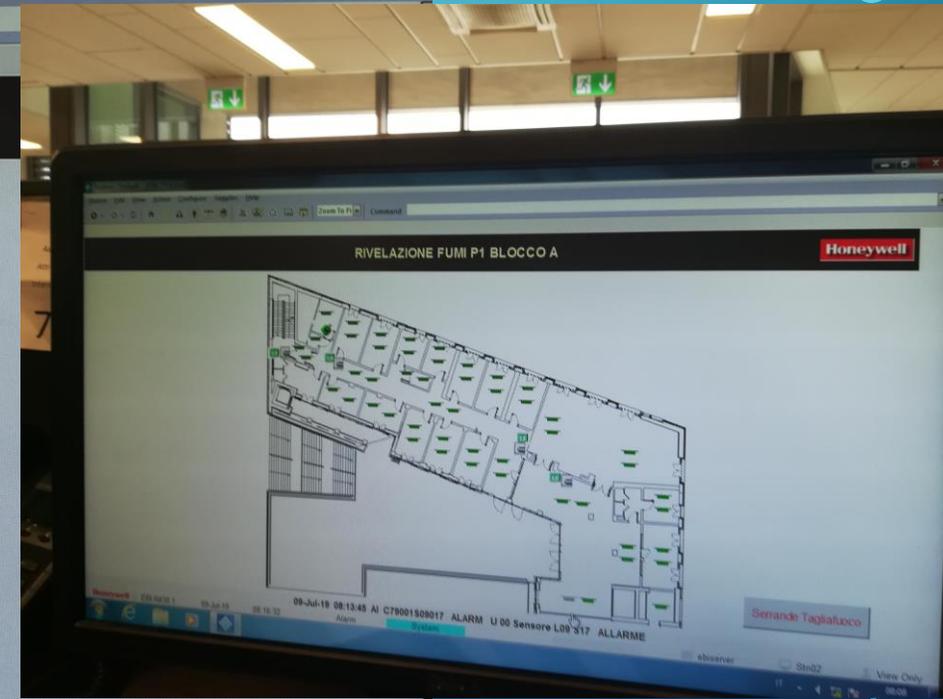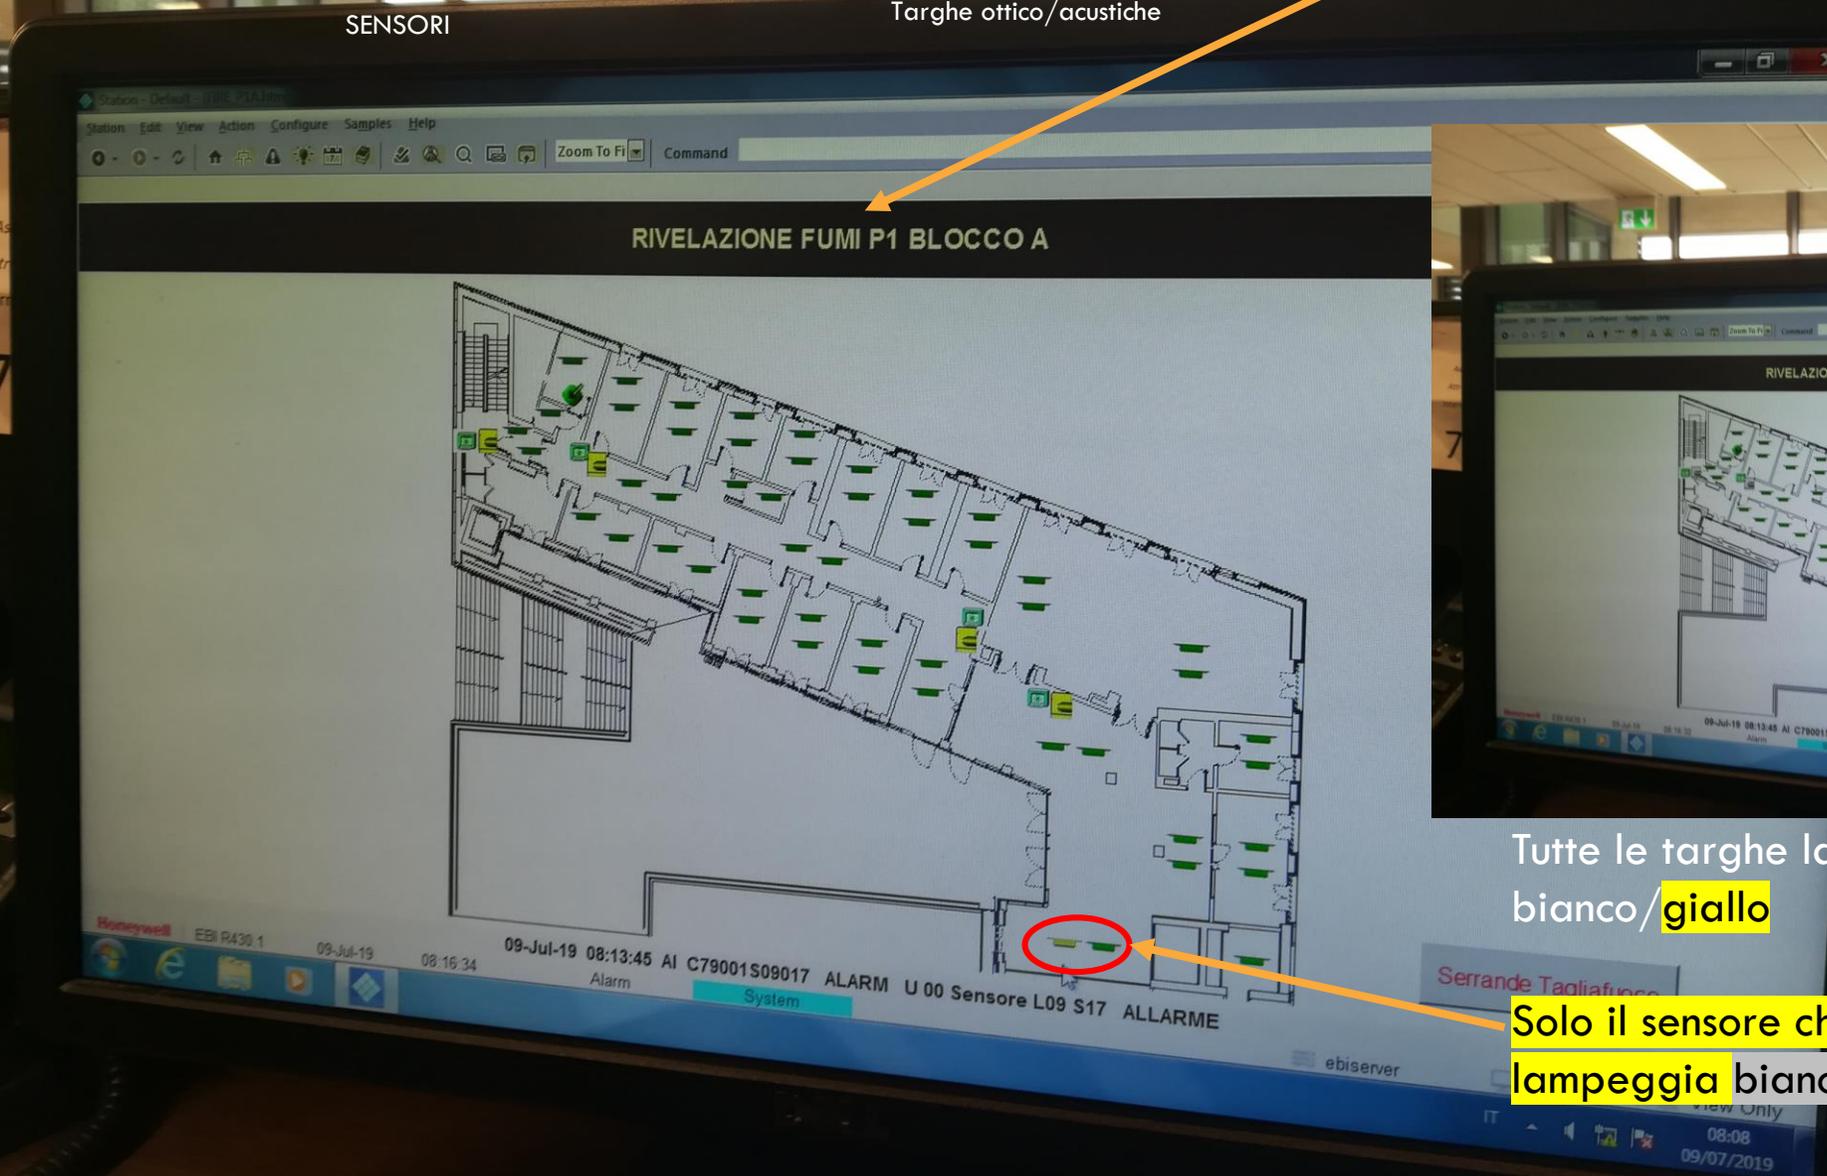

Tutte le targhe lampeggiano bianco/giallo

Solo il sensore che ha dato l'allarme lampeggia bianco/giallo